


MURO DE RETENCION

TUB. ACERO 6" (ALIMENTA A CAJA COLECTORA)

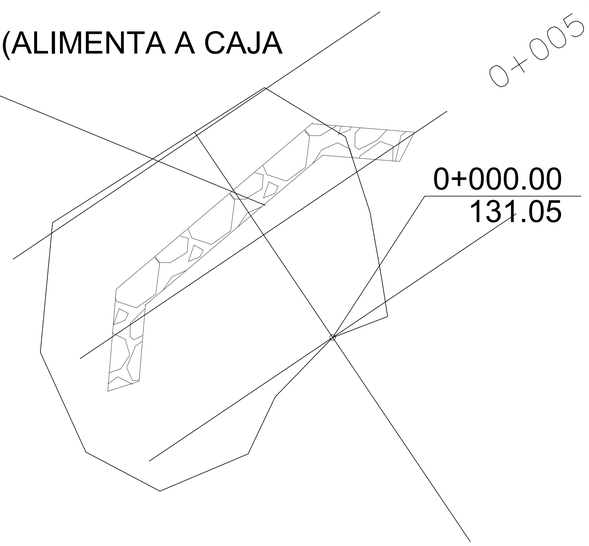


MURO DE RETENSION (DETALLES)

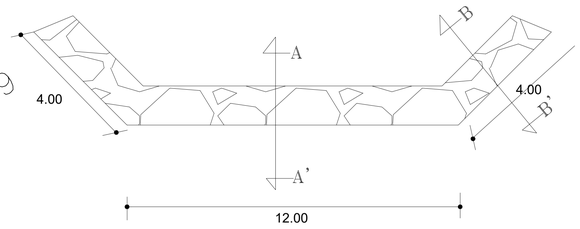

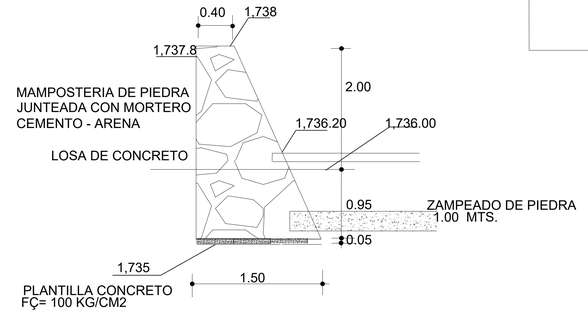



MURO DE RETENSION (CONEXIONES)

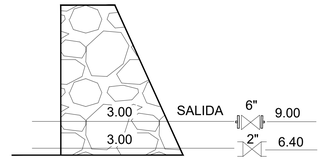



Simbolo	LISTA DE PIEZAS ESPECIALES MURO DE RETENSION A CAJA COLECTORA	Cant. / Unid.
	TORNILLO C/TCA Y CAB. HEX. DE 3/4 X 31/2" Ø.	16 Pza(s)
	EMPAQUE PLOMO DE 150 MM (6") Ø.	2 "
	BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 150 mm (6")Ø	2 "
	VALV. DE BRIDADA DE FoFo DE 150 mm (6")Ø	1 "
	VALV. DE SECC. T/C C/R DE 50 mm (2")Ø	1 "
	NIPLE DE Fo Go DE 3000 X 50 MM (2")Ø	3.00 M.L.
	TUBERIA DE Fo. Go. CED-40 DE 50 MM (2") Ø.	6.40 M.L.
	TUBERIA ACERO SOLDABLE CED-40 DE 150 MM (6") Ø.	12.00 M.L.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

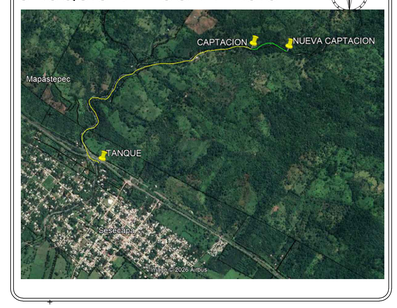

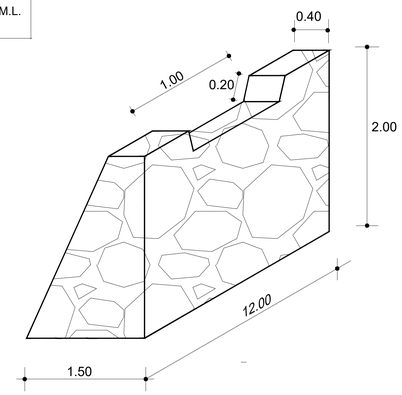


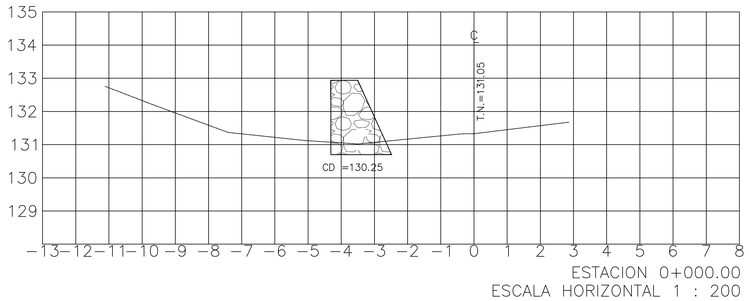


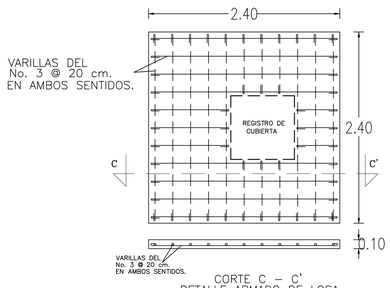

CORTE C – C'
DETALLE ARMADO DE LOSA

SECCION A-A'
(CONEXIONES EN CAJA DESARENADORA)

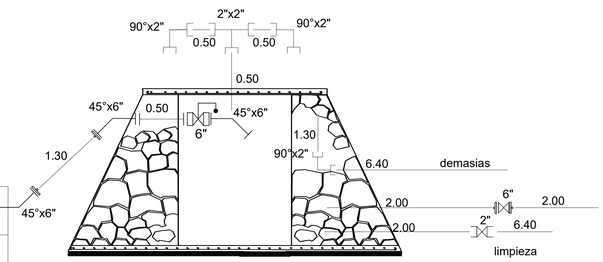

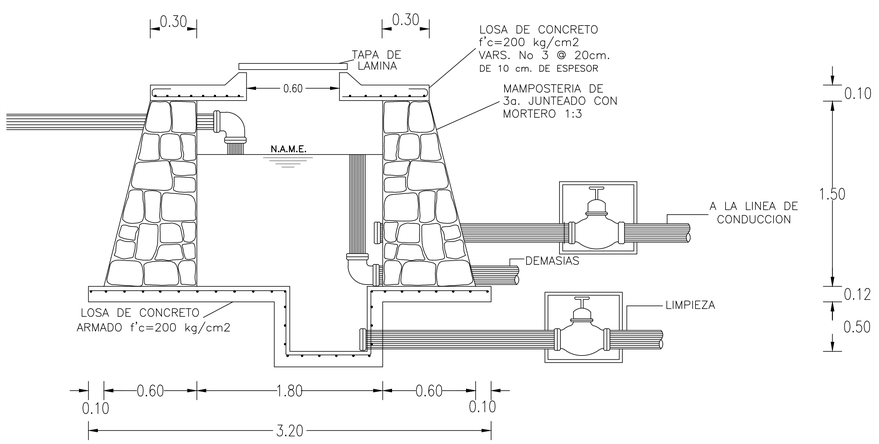

CORTE A – A'

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES EN CAJA COLECTORA

SIMBOLO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	CODO DE Fo.Go. DE 90°x50 MM (2") Ø	3 PZA
	CODO DE Fo.Fo. DE 45°x150 MM (6") Ø	3 PZAS
	VALV. DE SECC. BRIDADA DE 150MM(6")Ø	1 PZA
	VALV. DE SECC. T/COMP.C/R DE 50MM(2")Ø	1 PZA
	NIPLE DE Fo.Go. DE 2000x50 MM (2") Ø	1 PZA
	NIPLE DE Fo.Go. DE 1300x50 MM (2") Ø	1 PZA
	TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 50 MM (2") Ø	12.80 ML
	TUBO DE ACERO SOLD. CED-40 DE 150 MM (6") Ø	5.30 ML
	VALV. FLOTADOR BRIDADA DE 150MM (6")Ø	1 PZA
	EMPAQUE PLOMO DE 150MM.(6")Ø	8 PZAS
	TORNILLO C/ CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE (3/4" X 31/2").	64 PZAS
	BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 150MM.(6")Ø	5 PZAS
	CARRETE LARGO DE Fo.Fo. DE 150 MM (6") Ø	1 PZA
	NIPLE DE Fo.Go. DE 500x50 MM (2") Ø	3 PZA
	TEE DE Fo.Go. DE 50x50 MM (2 X 2") Ø	1 PZA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

C. ARMANDO ESPINOSA CRUZ	ING. ANTONIO GALVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

3/3	REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		H. AYUNTAMIENTO MPAL.
	SESECAPA	IX ISTMO COSTA	H. AYUNTAMIENTO MPAL.
	MAPASTEPEC, CHIAPAS	JUNIO/2026	H. AYUNTAMIENTO MPAL.
	CAPTACION Y CONEXIONES		INDICADA