

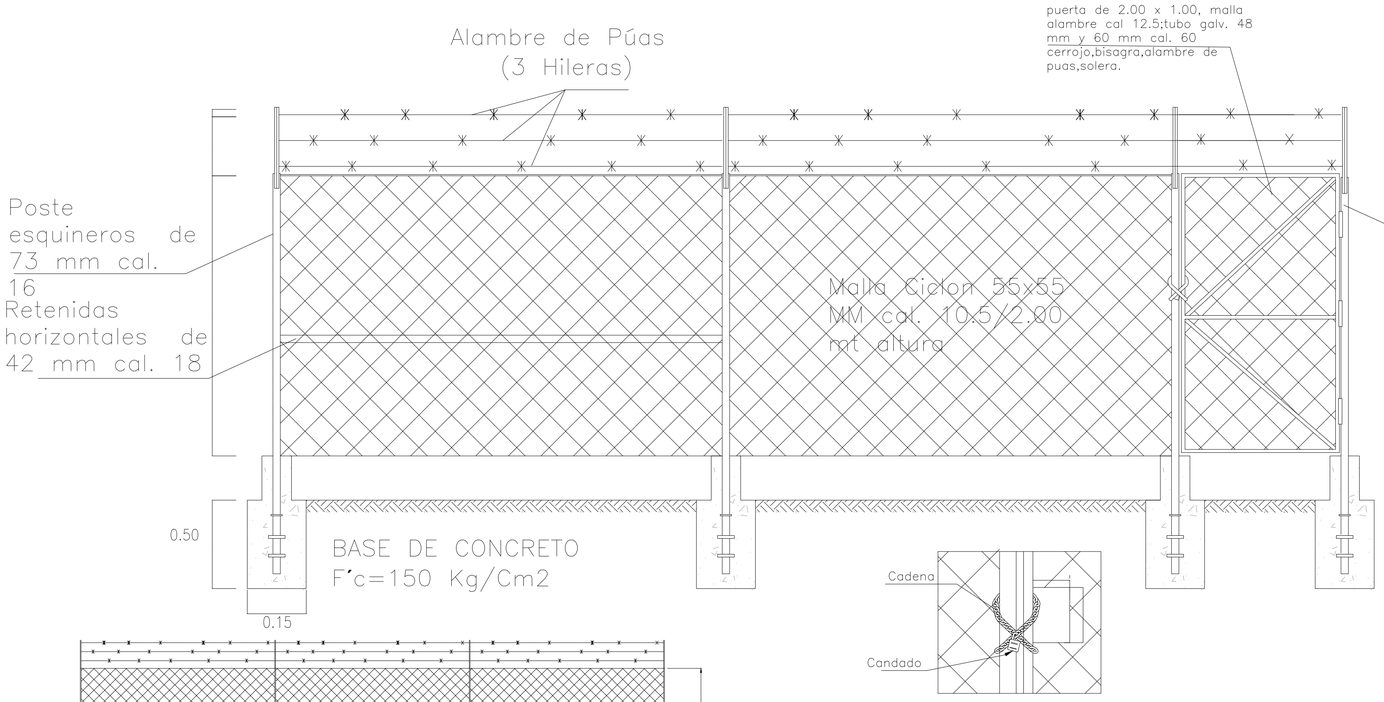



DETALLE
SEGURO

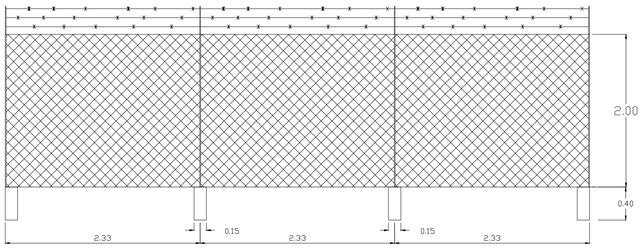


DETALLE DE MALLA FACHADA LATERAL

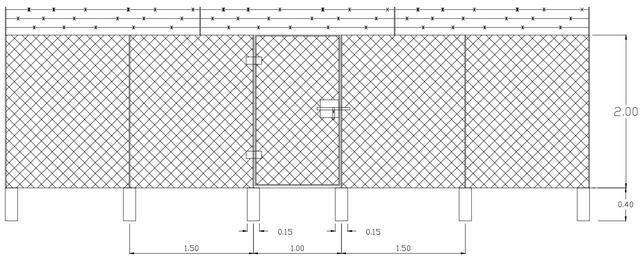



DETALLE DE MALLA FACHADA PPAL.(TANQUE ALMACENAMIENTO)

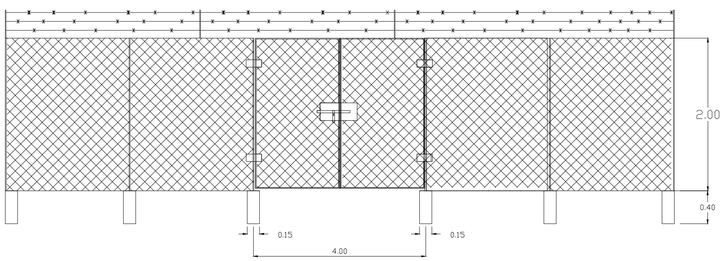

DETALLE DE MALLA FACHADA PPAL.(CASETA DE CONTROL)

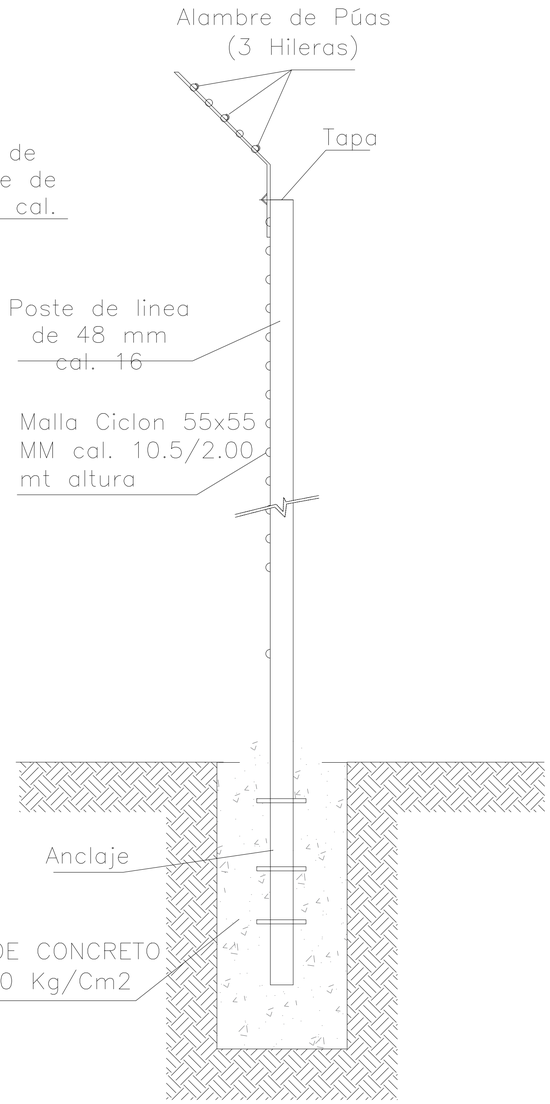

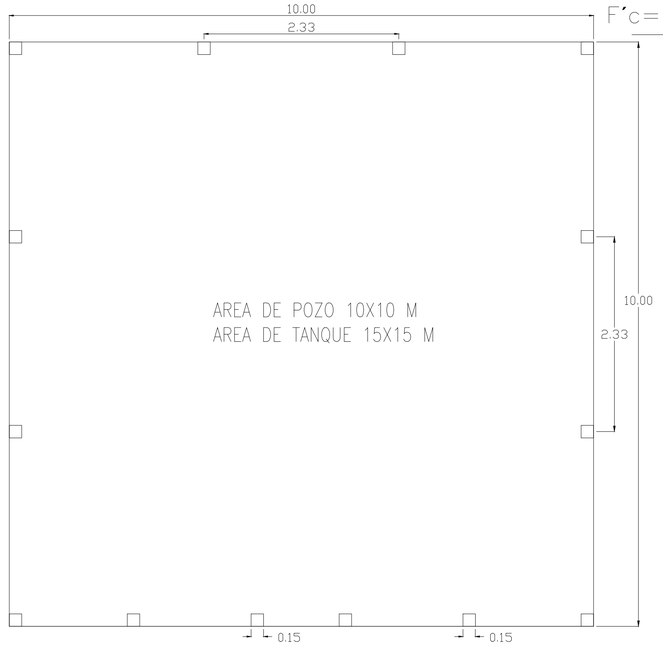

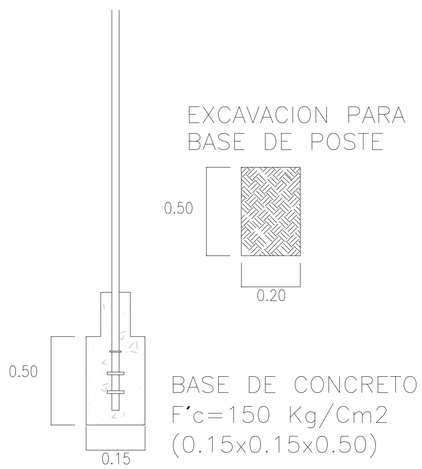

CROQUIS DE LOCALIZACION



DATOS DE PROYECTO

POBLACION ACTUAL (2,025)	594.00 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2,045)	955.00 HAB.
DOTACION	150 L/HAB./DIA
GASTO MEDIO DIARIO	1.66 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO	2.32 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO	3.60 L.P.S.
GASTO DE BOMBEO	2.32 L.P.S.
COEF. DE VARIACION DIARIA	1.40
COEF. DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO PROFUNDO
TIPO DE CAPTACION	POZO
CONDUCCION	BOMBEO
REGULARIZACION	TANQUE DE 30 M3
DISTRIBUCION	GRAVEDAD
TIPO DE SERVICIO	TOMA DOMICILIARIA
DESINFECCION	CLORADOR TIPO RAINBOW

CANTIDAD DE TUBERIA

	CANT.
TUBERIA DE 50 MM (2") DE ø.	854.98 m

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION	SIMBOLO
TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 50 MM (2") DE ø.	854.98 m
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
CADENAMIENTO	P.I. K=0+037.14
DEFLEXION	DEF=00°34'8.87"DER.
VALVULA DE DESFOGUE	D1 VAEA 01
VALVULA DE ADM. Y EXP. DE AIRE COMBINADA	

AREA DE POZO/TANQUE

LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION	50.00 M2
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B"	0.82 M3
CONCRETO FC=150 KG/CM2	0.46 M3

AREA DE POZO 10X10 M

SUMINISTRO DE MALLA CICLON 55X55 MM	36.00 M
FABRICACION DE PORTON DE 4.00X2.00	1.00 PZA

AREA DE TANQUE 15X15 M

SUMINISTRO DE MALLA CICLON 55X55 MM	59.00 M
FABRICACION DE PORTON DE 2.00X1.00	1.00 PZA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TEOPISCA 2024-2027

PLANO: 1/1

OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

NOMBRE DE PLANO: ENMALLADO CASETA DE CONTROL, TANQUE

LOCALIDAD: YASHLUMILJA | MUNICIPIO: TEOPISCA, CHIAPAS

LONGITUD TOTAL:

PROYECTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: MARZO DE 2025

ESCALA: ESPECIFICADA

ACOTACION: METROS

AUTORIZO: LIC. LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ, PRESIDENTE MPAL. CONSTL.

REALIZO: ING. DELMAR GOMEZ GIRON, DIR. DE OBRAS PUBLICAS